

Согласовано  
Гл. консультант МОиН СО


Согласовано  
И.о. руководителя  
Юго-Западного управления МОиН СО

Согласовано  
Глава м.р. Пестравский

Ю.В. Пряхина  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

М.А. Спирина  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

С.В. Ермолов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

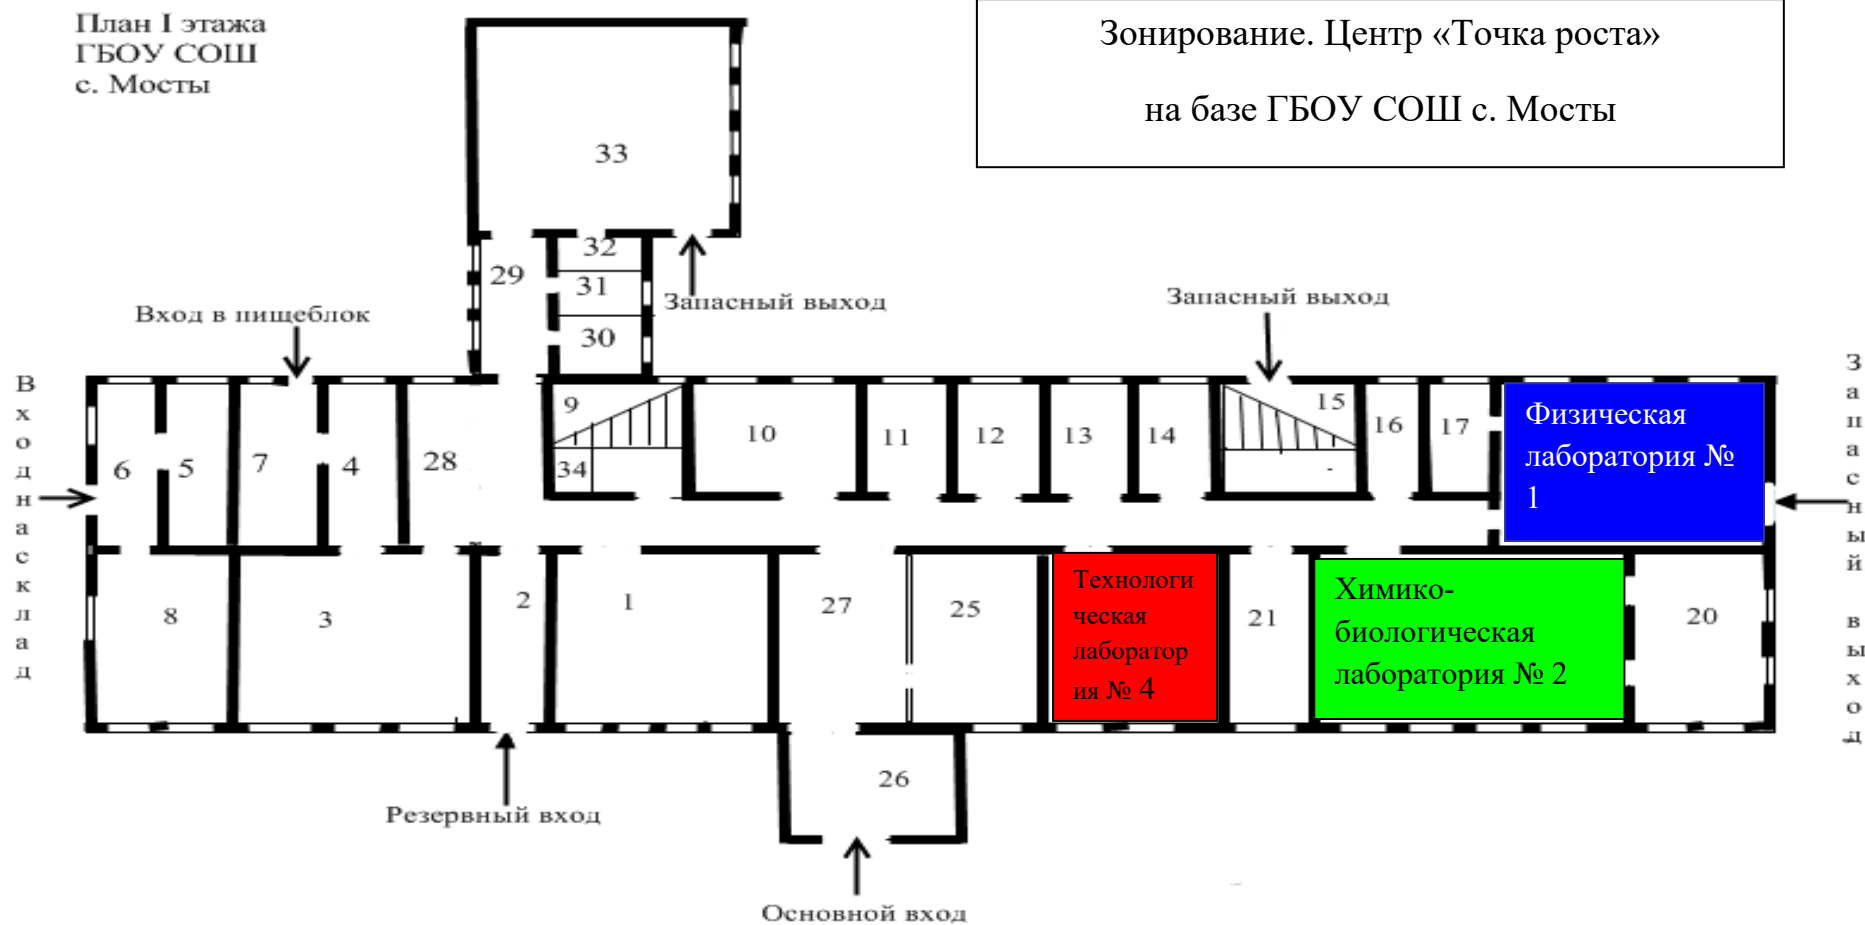

- 1 Физическая лаборатория, 49,2 м<sup>2</sup>
- 2 Химическая и биологическая лаборатория, 67,2 м<sup>2</sup>
- 4 Технологическая лаборатория, 49,2 м<sup>2</sup>